


Структура условного обозначения для заказа прерывателей питания бесконтактных типа ППБР

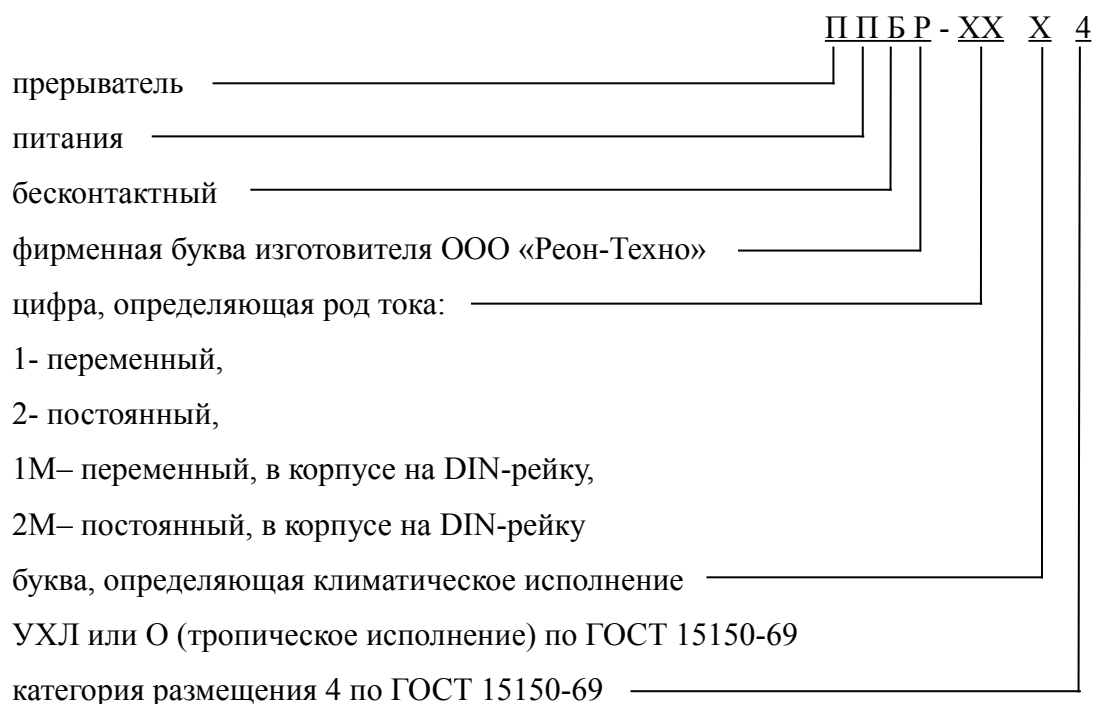

Пример записи обозначения прерывателя переменного и постоянного тока на 220 В переднего присоединения внешних проводников при его заказе и в документации другого изделия:

а) для поставок внутри РФ:

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 УХЛ4, п/п, 220 В, ТУ 34 2570-001-43224649-99”

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 УХЛ4, п/п, 220 В, ТУ 34 2570-001-43224649-99”

б) для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 УХЛ4, п/п, 220 В. Экспорт”

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 УХЛ4, п/п, 220 В. Экспорт”

в) для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 О4, п/п, 220 В. Экспорт. ТУ 34 2570-001-43224649-99”

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 О4, п/п, 220 В. Экспорт. ТУ 34 2570-001-43224649-99”